

Labordiagnosztikai lelet

Lelet azonosító: R_88180120
Beküldött vonalkód: 20252651
Beküldő: Noé Állatambulancia
Beküldő állatorvos: 4366 - Dr. Nagy Ádám
Minta fogadás: 2021-09-04 09:12:33
Beküldött minták: EDTÁ-s teljes vér (202526511), szérum (202526512), NaF-os vér (202526513)
Állat neve: Milady
Tulajdonos: Mesics Ferenc
Faj: Eb/kutya
Fajta: Bichon bolognese
Ivar: Nőstény
Szül. idő: 2009-12-27
Mikrochip:

Az állat PraxisLab azonosítója*: 301268

Kérjük, ha ebből az állatból ismételt mintát küld, hivatkozzon a fenti azonosítóra!


2019.03.01-től a vérképek vizsgálatának rendszere megváltozott.

Bővebb információ (áo belépés után):

<https://praxislab.hu/lab/page/inside-page/praxislab-2019-es-valtozasok>

Panel:

- Rutin vérképpel (kutya)
- Knott-teszt (+)
- Dirofilaria immitis Ag-ELISA+ (HSZP)
- Lipaemia
- Ikterusz
- Hemolízis

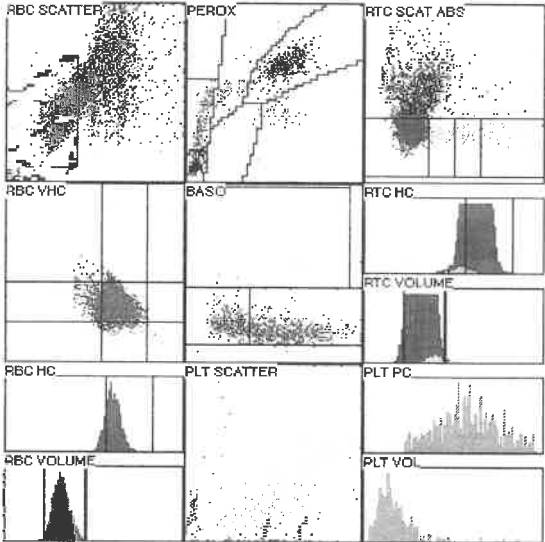

Vizsgálat	Eredmény	Mértékegység	Referencia
AUTOMATA VÉRKÉP SIEMENS ADVIA 120			
Vörösvérsejtszám	+ 9.29	T/L	5,50 - 8,50
Hemoglobin	+ 185	g/L	120 - 180
Hematokrit	+ 60.3	%	38.0 - 57.0
MCV (átl. vvs térf)	65	fL	61 - 80
MCH (átl. vvs Hb-tartalom)	- 19.9	pg	20.0 - 26.0
MCHC (átl. vvs Hb koncentráció)	307	g/L	300 - 360
Átlagos mért. vvs Hb konc.	303.00		300-360

Mért vvs Hb tartalom		19.60		
Vvs -méret szórás	+	14.3		12.0 - 13.2
Hb koncentráció eloszlási szélesség		22.30		
Vvs Hb szórás		3.09		
Hypochromasia		+++		
Hypochrom vvs %		14	%	
Microcytaer vvs %		2	%	
Macrocytaer vvs%		1	%	
Thrombocyta	—	134	G/L	150 - 450
Átlagos vérlemezke térfogat		12.3	fL	8.5 - 14.5
Mean Platelet Component		233	g/L	
Thrombokrit		0.17	%	
Thrombocyta térfogat szórás		73		
Makrothrombocyta		+		
Fehérvérsejtszám	—	5.2	G/L	6.0 - 15.0
Neutrophil abs. (Advia 120)	—	3.3	G/L	4.3 - 9.0
Lymphocyta abs. (Advia 120)		1.30	G/L	0.50 - 4.50
Monocyta abs. (Advia 120)		0.38	G/L	0.25 - 1.00
Eosinophil abs. (Advia 120)		0.18	G/L	0.10 - 1.20
Basophil abs. (Advia 120)		0.02	G/L	0.01 - 0.08
Large Unstained Cells abs. (Advia120)		0.01	G/L	0.03 - 0.58

RETICULOCYTA PARAMÉTEREK SIEMENS ADVIA 120

Abszolút retikulocitaszám	+	96.5	G/L	<60 G/L
Retikulocyta %		1.0	%	
Reticulocyta MCV		81.70	fL	81.00 - 97.00
Reticulocyta cellularis Hb		22.00	pg	
Retikulocyta Hb koncentráció		272.00		262.00 - 281.0
Reticulocyta RDW		14.50		
Alacsony festődésű reticulocyták		350.0		68.0 - 647.0
Alacsony festődésű reticulocyta %	—	58.3		65.0 - 91.0
Közepes festődésű reticulocyták		145.00		6.40 - 260.0
Közepes festődésű reticulocyta %		24.20		
Magas festődésű reticulocyták		105		
Magas festődésű reticulocyta %	+	18		4.30 - 10.00
MCV delta		17.85		
CHDW delta		-0.17		
HDW delta		12.50		
RDW delta		1.20		

EGYÉB HEMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK

Knott-teszt (+) negatív

KLINIKAI KÉMIA - ENZIMEK/SZUBSZTRÁTOK

Összfehérje		73	g/L	55 - 75
Albumin		32.1	g/L	25.0 - 41.0
Globulin		40.9	g/L	20.0 - 45.0
A/G arány		0.78		0.60 - 1.50
ALT (GPT)	+	90	U/L	5 - 60
AST (GOT)		28	U/L	10 - 50
GLDH	+	16	U/L	- 10
Alkalikus foszfatáz	++	652	U/L	- 280
GGT		5	U/L	- 9
Összbilirubin		3.5	umol/L	0.1 - 5.1
Alfa amiláz		599	U/L	100 - 1200
Lipáz (pancreas)		21	U/L	8-81
CK (kreatin-kináz)		56	U/L	20 - 225
LDH		50	U/L	20 - 250
Triglicerid	++	2.68	mmol/L	0.30 - 1.20
Koleszterin		6.1	mmol/L	3.2 - 6.2
Glükóz (NaF)		4.3	mmol/L	2.8 - 4.9
Fruktózamin		271	umol/L	187 - 386
Karbamid		5.3	mmol/L	2.5 - 6.7
Kreatinin		103	umol/L	20 - 150

KLINIKAI KÉMIA - ELEKTROLITOK

Nátrium		151	mmol/L	135 - 155
Kálium		4.57	mmol/L	3.60 - 5.60
Na/K arány		33.04		28.80 - 40.00
Klorid		107	mmol/L	100 - 116
Kalcium		2.70	mmol/L	2.50 - 3.10
Magnézium		0.74	mmol/L	0.70 - 1.00
Foszfát		1.1	mmol/L	0.8 - 1.6

KLINIKAI KÉMIA - SPECIÁLIS VIZSGÁLATOK

Vas		21.9	umol/L	18.0 - 25.0
C-reaktív protein	Detektálási határ alatt			

SZEROLÓGIA/VIROLÓGIA - KUTYA

Dirofilaria immitis Ag-ELISA	negatív
MINTA MINŐSÉGI INDEXEK	
Hemolizis	NORMAL
Ikterusz	NORMAL
Lipaemia	NORMAL

Validáló állatorvos véleménye:

Negatív Dirofilaria Ag ELISA eredmény esetén a D. immitis fertőzés esélye minimális. Ritkán ki számú kifejlett, vagy csak hím férgekkel történő fertőzöttség esetén kaphatunk fals negatív eredményt. Klinikai gyanú esetén PCR vizsgálat indokolt mikrofiláriás vérből.

D. immitis szűrésnél negatív lelet esetén 6 havonta összesen 3 alkalommal javasolt vizsgálni az American Heartworm Society ajánlása alapján.

Validálta: Dr. Csöndes Judit

Leletkiadás: 2021-09-06 15:47

Leleteink online elérhetők a www.praxislab.hu oldalon a beutalók menüpontban.