

Labordiagnosztikai részlelet

(A részlelet nem tartalmazza az összes kért vizsgálat eredményét!)

Lelet azonosító: R_30438585
Beküldött vonalkód: 20337072
Beküldő: FuzioVet Kft.
Beküldő állatorvos: 3259 - Dr. Egerszegi Péter
Minta fogadás: 2023-04-27 18:14:46
Beküldött minták: EDTA-s teljes vér (203370721), szérum (203370722), citrátos plazma (203370723)
Állat neve: Loli
Tulajdonos: Kálmán Adrienn
Faj: Eb/kutya
Fajta: Keverék
Ivar: Nőstény (ivartalan)
Szül. idő: 2012-05-20
Mikrochip: 900182000081369

Az állat PraxisLab azonosítója*: 358695

Kérjük, ha ebből az állatból ismételt mintát küld, hivatkozzon a fenti azonosítóra!


2019.03.01-től a vérképek vizsgálatának rendszere megváltozott.

Bővebb információ (áo belépés után):

<http://praxislab.hu/lab/page/inside-page/praxislab-2019-es-valtozasok>

Panel:

- Teljes vérkép (emlős) - vérkenet mikroszkópos vizsgálattal
- Rövid véralvadási státusz
- Teljes vaskötő kapacitás
- Vas
- Angiostrongylus vasorum Ag
- Reflex mikroszkópos vérkenet vizsgálat
- Lipaemia
- Ikterusz
- Hemolízis

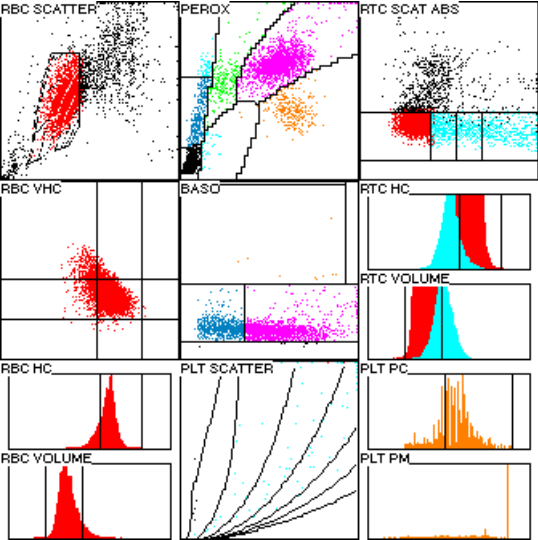

Vizsgálat	Eredmény	Mértékegység	Referencia
AUTOMATA VÉRKÉP SIEMENS ADVIA 2120			
Vörösvérsejtszám	5.57	T/L	5,50 - 8,50
Hemoglobin	122	g/L	120 - 180
Hematokrit	40.8	%	38.0 - 57.0
MCV (átl. vvs térf)	73	fL	61 - 80
MCH (átl. vvs Hb-tartalom)	21.9	pg	20.0 - 26.0

MCHC (átl. vvs Hb koncentráció)	—	298	g/L	300 - 360
Átlagos mért. vvs Hb konc.		304.00		300-360
Mért vvs Hb tartalom		22.10		
Vvs méret szórás	++	15.8		12.0 - 13.2
Hb koncentráció eloszlási szélesség		25.80		
Vvs Hb szórás		2.85		
Hypochromasia		+++		
Hypochrom vvs %		17	%	
Makrocitózis		++		
Macrocytaer vvs%		7	%	
Anisocytosis		++		
Thrombocyta	--	62	G/L	150 - 450
Jelentős mértékű vérelemzke aggregatio miatt a valós thrombocytaszám a mértnél magasabb lehet.				
Átlagos vérelemzke térfogat	++	24.0	fL	8.5 - 14.5
Mean Platelet Component		21	g/L	
Thrombokrit	—	0.15	%	0.18–0.44
Thrombocyta térfogat szórás		57		
Makrothrombocyta		+++		
Fehérvérsejtszám	++	24.7	G/L	6.0 - 15.0
Neutrophil abs. (Advia 120)	++	19.6	G/L	4.3 - 9.0
Lymphocyta abs. (Advia 120)		2.50	G/L	0.50 - 4.50
Monocyta abs. (Advia 120)	+	1.10	G/L	0.25 - 1.00
Eosinophil abs. (Advia 120)		1.10	G/L	0.10 - 1.20
Basophil abs. (Advia 120)	+	0.10	G/L	0.01 - 0.08
Large Unstained Cells abs. (Advia120)		0.30	G/L	0.03 - 0.58
RETICULOCYTA PARAMÉTEREK SIEMENS ADVIA 2120				
Abszolút retikulocítaszám	+++	586.0	G/L	<60 G/L
Anaemia esetén a reticulocyta-válasz elbírálása az alábbiak szerint alakul:< 60 G/l Nincs regenerációkb. 150 G/l Enyhe regenerációkb. 300 G/l Közepes regeneráció> 500 G/l Kifejezett regenerációCharles W Brockus in Kenneth S Latimer Duncan and Prasse's Veterinary Laboratory Medicine: Clinical Pathology, 5th Edition 2011, Wiley-Blackwell				
Retikulocyta %		10.5	%	
Reticulocyta MCV		93.10	fL	81.00 - 97.00
Reticulocyta cellularis Hb		23.60	pg	
Retikulocyta Hb koncentráció	—	255.00		262.00 - 281.0
Reticulocyta RDW		11.70		
Alacsony festődésű reticulocyták	+	2437.0		68.0 - 647.0
Alacsony festődésű reticulocyta %	—	48.2		65.0 - 91.0
Közepes festődésű reticulocyták	+	928.00		6.40 - 260.0

Közepes festődésű reticulocyta %		18.30		
Magas festődéső reticulocyták		1696		
Magas festődésű reticulocyta %	+	34		4.30 - 10.00
MCV delta		22.50		
CHDW delta		0.35		
HDW delta		3.90		
RDW delta		-1.40		
QUALITATÍV VÉRKÉP HAGYOMÁNYOS MIKROSZKÓPIA				
Szegment		83	%	
Band (Stab)		1.00	%	
Lymphocyta		9.0	%	
Monocyta		0	%	
Eosinophil		7.00	%	
Basophil		0.00	%	
ABSZOLÚT FEHÉRVÉRSEJTSZÁMOK HAGYOMÁNYOS MIKROSZKÓPIA				
Szegment abs.	++	20.50	G/L	2.5 - 12.5
Band/Stab abs.		0.25	G/L	0 - 0.4
Lymphocyta abs.		2.22	G/L	0.5 - 4.8
Monocyta abs.	–	0.00	G/L	0 - 0.8
Eosinophil abs.	+	1.73	G/L	0 - 0.8
Basophil abs.	–	0.00	G/L	0 - 0.2
VÉRKENET MORFOLÓGIA				
Polychromasia		+++		
Anisocytosis		+		
Magvas vvs/100 fvs		5		
Vérlemezke aggregatio		++++		
Hemotróp mycoplasma		negatív	.	
Babesia (kenet)		negatív		
Anaplasma phagocytophilum		negatív		
Mikrofilaria (vérkenetből)		negatív		
Megjegyzés		.	.	
A kenet tollas végében számos monocyta látható. Közepes neutrophilia Enyhe eosinophilia				
VÉRALVADÁSI-VIZSGÁLATOK				
Prothrombin idő		7.7	sec	6.7 - 9,2
Akt. parc. thrombopl. idő	+	15.0	sec	9.2-13.1
Fibrinogén		2.18	g/L	0,8-2,7

KLINIKAI KÉMIA - SPECIÁLIS VIZSGÁLATOK			
Vas	18.7	umol/L	18.0 - 25.0
Látens vaskötő kapacitás	37.3		
Teljes vaskötő kapacitás	56.00	umol/L	50.00 - 100.0
SZEROLÓGIA/VIROLÓGIA - KUTYA			
Angiostrongylus vasorum Ag (RIM)	folyamatban...		
MINTA MINŐSÉGI INDEXEK			
Hemolizis	NORMAL		
Ikterusz	NORMAL		
Lipaemia	NORMAL		