

Labordiagnosztikai lelet

Mikrochip: 900085000583119
Lelet azonosító: R_267451
Beküldött vonalkód: 20489571
Beküldő: Római Állategészségügyi Centrum
Beküldő állatorvos: 3232 - Dr. Győri Balázs
Mintafogadás: 2025-05-06 10:09:48
Beküldött minták: EDTA-s teljes vér (204895711), szérum (204895712)
Állat neve: Szofi
Tulajdonos: Nagyváradi Judit
Faj: Macska
Fajta: Európai rövidszőrű
Ivar: Nőstény
Szül. idő: 2010-05-06


Az állat PraxisLab azonosítója*: 386154

Kérjük, ha ebből az állatból ismételt mintát küld, hivatkozzon a fenti azonosítóra!

A PraxisLab 2022. október 29-én független audit során MSZ EN ISO 9001:2015 minősítést szerzett, amely igazolja, hogy laboratóriumunk a minőségirányítási szabvány követelményeinek megfelelően működik.

Panel:

Kis rutin vérképpel (macska)
Lipaemia
Ikterusz
Hemolízis
Béta hidroxi vajsav reflex
Reflex SDMA

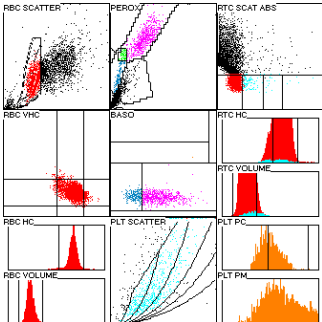

Vizsgálat	Eredmény	Mértékegység	Referencia
AUTOMATA VÉRKÉP SIEMENS ADVIA 2120			
Vörösvérsejtszám	9.49	T/L	5.00 - 10.00
Hemoglobin	142	g/L	90 - 150
Hematokrit	43.2	%	26.0 - 47.0
MCV (átl. vvs térf)	46	fL	42 - 57
MCH (átl. vvs Hb-tartalom)	15.0	pg	13.0 - 17.5
MCHC (átl. vvs Hb koncentráció)	329	g/L	280 - 360
Átlagos mért. vvs Hb konc.	336.00		280-360
Mért vvs Hb tartalom	15.30		
Vvs méret szórás	16.1		13.0 - 21.0
Hb koncentráció eloszlási szélesség	22.00		
Vvs Hb szórás	2.37		

Hypochrom vvs %	1	%	
Thrombocyta	347	G/L	150 - 450
Vérlemezke aggregatio miatt a valós thrombocytaszám a mértnél magasabb lehet.			
Vérlemezke aggregatio	+		
Átlagos vérlemezke térfogat	19.1	fL	10.0 - 26.0
Mean Platelet Component	20	g/L	
Thrombokrit	0.66	%	
Thrombocyta térfogat szórás	54		
Fehérvérsejtszám	—	5.7	G/L6.0 - 15.0
Neutrophil abs. (Advia 120)		3.7	G/L3.1 - 12.5
Lymphocyta abs. (Advia 120)	— —	0.90	G/L1.50 - 7.50
Monocyta abs. (Advia 120)		0.30	G/L0.15 - 1.10
Eosinophil abs. (Advia 120)		0.80	G/L0.06 - 2.21
Basophil abs. (Advia 120)		0.00	G/L- 0.08
Large Unstained Cells abs. (Advia120)		0.00	G/L- 0.36
RETICULOCYTA PARAMÉTEREK SIEMENS ADVIA 2120			
Abszolút retikulocitaszám	+	49.5	G/L<15 G/L
Anaemia esetén a reticulocyta-válasz elbírálása az alábbiak szerint alakul:< 15 G/l Nincs regenerációkb. 50 G/l Enyhe regenerációkb. 100 G/l Közepes regeneráció> 200 G/l Kifejezett regenerációCharles W Brockus in Kenneth S Latimer Duncan and Prasse's Veterinary Laboratory Medicine: Clinical Pathology, 5th Edition 2011, Wiley-Blackwell			
Retikulocyta %		0.5	%
Reticulocyta MCV		64.50	fL47.50 - 73.00
Reticulocyta cellularis Hb		17.70	pg
Retikulocyta Hb koncentráció		280.00	225.00 - 322.0
Reticulocyta RDW		19.80	
Alacsony festődésű reticulocyták		432.0	22.0 - 799.0
Alacsony festődésű reticulocyta %		84.4	30.0 - 96.0
Közepes festődésű reticulocyták		58.00	1.80 - 157.0
Közepes festődésű reticulocyta %		11.30	
Magas festődésű reticulocyták		22	
Magas festődésű reticulocyta %		4	0.30 - 25.00
MCV delta		13.78	
CHDW delta		0.43	
HDW delta		20.50	
RDW delta		3.70	
KLINIKAI KÉMIA - ENZIMEK/SZUBSZTRÁTOK			
Összfehérje	+	81	g/L60 - 80
2024-11-28 16:07:59	+	83	g/L60 - 80

Albumin		35.7	g/L	25.0 - 45.0
Globulin	+	45.3	g/L	25.0 - 45.0
A/G arány		0.79		0.60 - 1.50
ALT (GPT)		52	U/L	5 - 60
2024-11-28 16:07:59	+	69	U/L	5 - 60
AST (GOT)	+	50	U/L	10 - 50
2024-11-28 16:07:59	+	55	U/L	10 - 50
Alkalikus foszfatáz	++	225	U/L	- 130
2024-11-28 16:07:59	++	218	U/L	- 130
Összbilirubin		3.7	umol/L	0.1 - 5.1
Lipáz (DGGR)		17	U/L	9-25
Koleszterin	+	5.3	mmol/L	3.2 - 4.0
2024-11-28 16:07:59	+	7.8	mmol/L	3.2 - 4.0
Béta hidroxi vajsav	+	0.55	mmol/L	<0,3
2024-11-28 17:29:30	+	0.49	mmol/L	<0,3
Glükóz (Szérum)	+++	27.3	mmol/L	2.8 - 4.9
2024-11-28 16:07:59	+++	26.2	mmol/L	2.8 - 4.9
Nem NaF-os csőből mért érték. Amennyiben a szérum/plazmaminta több mint 30 perccel a mintavétel után került elkülönítésre, a valós vérglükóz-koncentráció magasabb lehet.				
Karbamid	+	11.1	mmol/L	2.5 - 9.9
2024-11-28 16:07:59		9.8	mmol/L	2.5 - 9.9
Kreatinin	+	143	umol/L	20 - 177
2024-11-28 16:07:59		116	umol/L	20 - 177
KLINIKAI KÉMIA - ELEKTROLITOK				
Nátrium		149	mmol/L	145 - 157
Kálium		4.33	mmol/L	3.50 - 5.50
Na/K arány		34.41		28.00 - 40.00
Klorid		106	mmol/L	100 - 124
Foszfát		1.5	mmol/L	0.9 - 2.2
Kalcium		2.61	mmol/L	2.05 - 2.95
KLINIKAI KÉMIA - SPECIÁLIS VIZSGÁLATOK				
Szérum amyloid A	+	5.3	mg/L	- 4,0
Szimmetrikus dimetil-arginin (SDMA)		16.0	ug/dL	0-14
Előzetes, irodalmi (iris-kidney.com) referencia értéket és döntési limiteket használunk.				
MINTA MINŐSÉGI INDEXEK				
Hemolízis		NORMAL		
Ikterusz		NORMAL		
Lipaemia		NORMAL		

Leleteink online elérhetők a www.praxislab.hu oldalon a beutalók menüpontban.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen közlés az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény (Üztv.) hatálya alá tartozik, és annak harmadik személlyel történő bármintemű közlése (továbbítása, közösségi médiában történő megosztása stb.) az Üztv. 6. § (1) bekezdésének megfelelően az üzleti titok felfedésének minősül, amely következtében a felfedővel szemben az Üztv. 7. § (1)-(14) bekezdései szerinti szankciók mellett a Ptk. kártérítési szabályai is alkalmazandók az Üztv. 10. §-a szerint indított peres eljárásban.